

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»

(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,  
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни  
Новосиверская, Здание (лаборатория)

Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации  
RA.RU.21AO61



М.П.

**Протокол испытаний КХА № 392Г/24**  
от « 09 » августа 2024 г.

<b>1. Наименование пробы испытаний:</b>	Питьевая вода
<b>2. Цель проведения испытаний:</b>	Контроль качества питьевой воды
<b>3. Наименование и контактные данные заказчика:</b>	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
<b>4. Юридический адрес:</b>	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
<b>5. Место отбора:</b>	Гатчинский район, п. Войсковицы, котельная № 53 (горячая)
<b>6. Акт отбора:</b>	№ 68 от 09.08.2024 г.
<b>7. Метод отбора:</b>	ручной
<b>8. План отбора:</b>	№ 24п от 27.05.2024г.
<b>9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:</b>	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях» разовая (простая)
<b>10. Вид пробы:</b>	09.08.2024 г. 07 час. 45 мин.
<b>11. Дата и время отбора:</b>	автотранспорт
<b>12. Условия транспортировки и хранения:</b>	
<b>13. Условия окружающей среды при отборе:</b>	соответствуют нормативным требованиям
<b>14. Шифр пробы:</b>	4/392Г /24
<b>15. Даты проведения испытаний:</b>	09.08.2024 г.
<b>17. Место проведения испытаний:</b>	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
<b>18. Дополнения, отклонения или исключения:</b>	-

**19. Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	2,2	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,6	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм <sup>3</sup>	<0,1	±0,15	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант  
Должность

Иванова С.Е.  
ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 09 августа 2024г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»  
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,  
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни  
Новосиверская, Здание (лаборатория)

Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации  
RA.RU.21AO61



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник лаборатории  
К.С. Нестерёнок  
« 09 » августа 2024 г.

М.П.

**Протокол испытаний КХА № 389п/24**  
от « 09 » августа 2024 г.

<b>1. Наименование пробы испытаний:</b>	Питьевая вода
<b>2. Цель проведения испытаний:</b>	Контроль качества питьевой воды
<b>3. Наименование и контактные данные заказчика:</b>	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
<b>4. Юридический адрес:</b>	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
<b>5. Место отбора:</b>	Гатчинский район, п. Войсковицы, котельная № 53
<b>6. Акт отбора:</b>	№ 68 от 09.08.2024 г.
<b>7. Метод отбора:</b>	ручной
<b>8. План отбора:</b>	№ 24п от 27.05.2024г.
<b>9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:</b>	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
<b>10. Вид пробы:</b>	разовая (простая)
<b>11. Дата и время отбора:</b>	09.08.2024 г. 07 час. 00 мин.
<b>12. Условия транспортировки и хранения:</b>	автотранспорт
<b>13. Условия окружающей среды при отборе:</b>	соответствуют нормативным требованиям
<b>14. Шифр пробы:</b>	4/389п/24
<b>15. Даты проведения испытаний:</b>	09.08.2024 г.
<b>17. Место проведения испытаний:</b>	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
<b>18. Дополнения, отклонения или исключения:</b>	-

**19. Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при $P=0,95$ / Неопределенность, при $k=2$	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	2,2	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,62	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм <sup>3</sup>	<0,1	±0,15	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант  
Должность

Иванова С.Е.  
ФИО



подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 09 августа 2024г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»

(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)


188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,  
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни  
Новосиверская, Здание (лаборатория)

Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации  
RA.RU.21AO61

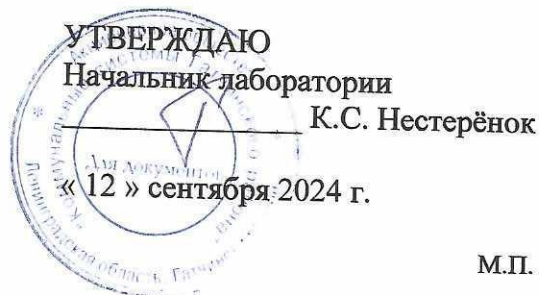

М.П.

**Протокол испытаний КХА № 426п/24**  
от « 12 » сентября 2024 г.

<b>1. Наименование пробы испытаний:</b>	Питьевая вода
<b>2. Цель проведения испытаний:</b>	Контроль качества питьевой воды
<b>3. Наименование и контактные данные заказчика:</b>	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
<b>4. Юридический адрес:</b>	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
<b>5. Место отбора:</b>	Гатчинский район, п. Войсковицы, котельная № 53
<b>6. Акт отбора:</b>	№ 72 от 12.09.2024 г.
<b>7. Метод отбора:</b>	ручной
<b>8. План отбора:</b>	№ 24п от 27.05.2024г.
<b>9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:</b>	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях» разовая (простая)
<b>10. Вид пробы:</b>	12.09.2024 г. 08 час. 45 мин.
<b>11. Дата и время отбора:</b>	автотранспорт
<b>12. Условия транспортировки и хранения:</b>	соответствуют нормативным требованиям
<b>13. Условия окружающей среды при отборе:</b>	
<b>14. Шифр пробы:</b>	4/426п/24
<b>15. Даты проведения испытаний:</b>	12.09.2024 г.
<b>17. Место проведения испытаний:</b>	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
<b>18. Дополнения, отклонения или исключения:</b>	-

**19. Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	0,2	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм <sup>3</sup>	<0,1	±0,15	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант  
Должность

Иванова С.Е.  
ФИО



подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 12 сентября 2024г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»  
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)  
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,  
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru  
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды  
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни  
Новосиверская, Здание (лаборатория)  
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации  
RA.RU.21AO61



М.П.

**Протокол испытаний КХА № 430Г/24**  
от «12» сентября 2024 г.

<b>1. Наименование пробы испытаний:</b>	Питьевая вода
<b>2. Цель проведения испытаний:</b>	Контроль качества питьевой воды
<b>3. Наименование и контактные данные заказчика:</b>	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
<b>4. Юридический адрес:</b>	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
<b>5. Место отбора:</b>	Гатчинский район, п. Войсковицы, котельная № 53 (горячая)
<b>6. Акт отбора:</b>	№ 72 от 12.09.2024 г.
<b>7. Метод отбора:</b>	ручной
<b>8. План отбора:</b>	№ 24п от 27.05.2024г.
<b>9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:</b>	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
<b>10. Вид пробы:</b>	разовая (простая)
<b>11. Дата и время отбора:</b>	12.09.2024 г. 09 час. 35 мин.
<b>12. Условия транспортировки и хранения:</b>	автотранспорт
<b>13. Условия окружающей среды при отборе:</b>	соответствуют нормативным требованиям
<b>14. Шифр пробы:</b>	4/430Г /24
<b>15. Даты проведения испытаний:</b>	12.09.2024 г.
<b>17. Место проведения испытаний:</b>	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
<b>18. Дополнения, отклонения или исключения:</b>	-

**19. Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	0,1	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	1	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм <sup>3</sup>	<0,1	±0,15	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант  
Должность

Иванова С.Е.  
ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 12 сентября 2024г.



Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»  
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)  
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,  
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru  
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды  
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни  
Новосиверская, Здание (лаборатория)  
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации  
RA.RU.21AO61



К.С. Нестерёнок

М.П.

**Протокол испытаний КХА № 197Г/24**  
от « 01 » апреля 2024 г.

<b>1. Наименование пробы испытаний:</b>	Питьевая вода
<b>2. Цель проведения испытаний:</b>	Контроль качества питьевой воды
<b>3. Наименование и контактные данные заказчика:</b>	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
<b>4. Юридический адрес:</b>	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
<b>5. Место отбора:</b>	Гатчинский район, п. Войсковицы, котельная № 53 (горячая)
<b>6. Акт отбора:</b>	№ 31 от 01.04.2024 г.
<b>7. Метод отбора:</b>	ручной
<b>8. План отбора:</b>	№ 24п от 27.05.2024г.
<b>9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:</b>	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
<b>10. Вид пробы:</b>	разовая (простая)
<b>11. Дата и время отбора:</b>	01.04.2024 г. 09 час. 00 мин.
<b>12. Условия транспортировки и хранения:</b>	автотранспорт
<b>13. Условия окружающей среды при отборе:</b>	соответствуют нормативным требованиям
<b>14. Шифр пробы:</b>	4/197Г/24
<b>15. Даты проведения испытаний:</b>	01.04.2024 г.
<b>17. Место проведения испытаний:</b>	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
<b>18. Дополнения, отклонения или исключения:</b>	-

**19. Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1,4	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,12	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм <sup>3</sup>	<0,1	±0,15	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
6	pH	ед.pH	7,6	±0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	10,5	±0,9	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
8	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	19	±2,0	не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Медь	мг/дм <sup>3</sup>	<0,002	±1,18	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант  
Должность

Иванова С.Е.  
ФИО



подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 01 апреля 2024г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»

(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21,  
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни  
Новосиверская, Здание (лаборатория)

Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации  
RA.RU.21AO61



УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

К.С. Нестерёнок

« 01 » апреля 2024 г.

М.П.

### Протокол испытаний КХА № 188п/24

от « 01 » апреля 2024 г.

<b>1. Наименование пробы испытаний:</b>	Питьевая вода
<b>2. Цель проведения испытаний:</b>	Контроль качества питьевой воды
<b>3. Наименование и контактные данные заказчика:</b>	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
<b>4. Юридический адрес:</b>	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21
<b>5. Место отбора:</b>	Гатчинский район, п. Войковицы, котельная № 53
<b>6. Акт отбора:</b>	№ 31 от 01.04.2024 г.
<b>7. Метод отбора:</b>	ручной
<b>8. План отбора:</b>	№ 24п от 27.05.2024г.
<b>9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:</b>	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
<b>10. Вид пробы:</b>	разовая (простая)
<b>11. Дата и время отбора:</b>	01.04.2024 г. 08 час. 00 мин.
<b>12. Условия транспортировки и хранения:</b>	автотранспорт
<b>13. Условия окружающей среды при отборе:</b>	соответствуют нормативным требованиям
<b>14. Шифр пробы:</b>	4/188п/24
<b>15. Даты проведения испытаний:</b>	01.04.2024 г.
<b>17. Место проведения испытаний:</b>	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
<b>18. Дополнения, отклонения или исключения:</b>	-

**19. Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1,6	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,19	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм <sup>3</sup>	<0,1	±0,15	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
6	pH	ед.pH	7,4	±0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость	°Ж	7,2	±0,9	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
8	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	369	±2,0	не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Перм. окислительность	мгО/дм <sup>3</sup>	0,71	±1,18	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
10	АПАВ	мг/дм <sup>3</sup>	<0,015	-	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант  
Должность

Иванова С.Е.  
ФИО

4

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 01 апреля 2024г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»  
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,  
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни  
Новосиверская, Здание (лаборатория)

Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации  
RA.RU.21AO61



К.С. Нестерёнок

М.П.

**Протокол испытаний КХА № 290г/24**  
от « 03 » июня 2024 г.

<b>1. Наименование пробы испытаний:</b>	Питьевая вода
<b>2. Цель проведения испытаний:</b>	Контроль качества питьевой воды
<b>3. Наименование и контактные данные заказчика:</b>	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
<b>4. Юридический адрес:</b>	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
<b>5. Место отбора:</b>	Гатчинский район, п. Войсковицы, котельная № 53 (горячая)
<b>6. Акт отбора:</b>	№ 43 от 03.06.2024 г.
<b>7. Метод отбора:</b>	ручной
<b>8. План отбора:</b>	№ 24п от 27.05.2024г.
<b>9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:</b>	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
<b>10. Вид пробы:</b>	разовая (простая)
<b>11. Дата и время отбора:</b>	03.06.2024 г. 08 час. 30 мин.
<b>12. Условия транспортировки и хранения:</b>	автотранспорт
<b>13. Условия окружающей среды при отборе:</b>	соответствуют нормативным требованиям
<b>14. Шифр пробы:</b>	4/290г/24
<b>15. Даты проведения испытаний:</b>	03.06.2024 г.
<b>17. Место проведения испытаний:</b>	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
<b>18. Дополнения, отклонения или исключения:</b>	-

**19. Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1,2	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,02	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм <sup>3</sup>	<0,1	±0,15	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант  
Должность

Иванова С.Е.  
ФИО



подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 03 июня 2024г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»  
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)  
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,  
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru  
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды  
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни  
Новосиверская, Здание (лаборатория)  
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации  
RA.RU.21AO61



М.П.

**Протокол испытаний КХА № 282п/24**  
от « 03 » июня 2024 г.

<b>1. Наименование пробы испытаний:</b>	Питьевая вода
<b>2. Цель проведения испытаний:</b>	Контроль качества питьевой воды
<b>3. Наименование и контактные данные заказчика:</b>	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
<b>4. Юридический адрес:</b>	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
<b>5. Место отбора:</b>	Гатчинский район, п. Войсковицы, котельная № 53
<b>6. Акт отбора:</b>	№ 43 от 03.06.2024 г.
<b>7. Метод отбора:</b>	ручной
<b>8. План отбора:</b>	№ 24п от 27.05.2024г.
<b>9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:</b>	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
<b>10. Вид пробы:</b>	разовая (простая)
<b>11. Дата и время отбора:</b>	03.06.2024 г. 07 час. 30 мин.
<b>12. Условия транспортировки и хранения:</b>	автотранспорт
<b>13. Условия окружающей среды при отборе:</b>	соответствуют нормативным требованиям
<b>14. Шифр пробы:</b>	4/282п/24
<b>15. Даты проведения испытаний:</b>	03.06.2024 г.
<b>17. Место проведения испытаний:</b>	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
<b>18. Дополнения, отклонения или исключения:</b>	-

**19. Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,062	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм <sup>3</sup>	<0,1	±0,15	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант  
Должность

Иванова С.Е.  
ФИО

*Ср*

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 03 июня 2024г.



Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»  
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)  
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21,  
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru  
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды  
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни  
Новосиверская, Здание (лаборатория)  
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации  
RA.RU.21AO61



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник лаборатории  
К.С. Нестерёнок

« 04 » марта 2024 г.

М.П.

**Протокол испытаний КХА № 160г/24**  
от « 04 » марта 2024 г.

<b>1. Наименование пробы испытаний:</b>	Питьевая вода
<b>2. Цель проведения испытаний:</b>	Контроль качества питьевой воды
<b>3. Наименование и контактные данные заказчика:</b>	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
<b>4. Юридический адрес:</b>	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21
<b>5. Место отбора:</b>	Гатчинский район, п. Войковицы, котельная № 53 (горячая)
<b>6. Акт отбора:</b>	№ 26 от 04.03.2024 г.
<b>7. Метод отбора:</b>	ручной
<b>8. План отбора:</b>	№ 24п от 27.05.2024г.
<b>9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:</b>	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
<b>10. Вид пробы:</b>	разовая (простая)
<b>11. Дата и время отбора:</b>	04.03.2024 г. 08 час. 15 мин.
<b>12. Условия транспортировки и хранения:</b>	автотранспорт
<b>13. Условия окружающей среды при отборе:</b>	соответствуют нормативным требованиям
<b>14. Шифр пробы:</b>	4/156п/24
<b>15. Даты проведения испытаний:</b>	04.03.2024 г.
<b>17. Место проведения испытаний:</b>	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
<b>18. Дополнения, отклонения или исключения:</b>	-

**19. Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	0,8	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,12	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм <sup>3</sup>	<0,1	±0,15	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
6	рН	ед.рН	7,8	±0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	20	±0,9	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
8	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	18	±2,0	не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Медь	мг/дм <sup>3</sup>	<0,002	±1,18	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант  
Должность

Иванова С.Е.  
ФИО



подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 04 марта 2024г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»  
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)  
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,  
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru  
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды  
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни  
Новосиверская, Здание (лаборатория)  
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации  
RA.RU.21AO61



М.П.

**Протокол испытаний КХА № 156п/24**  
от « 04 » марта 2024 г.

<b>1. Наименование пробы испытаний:</b>	Питьевая вода
<b>2. Цель проведения испытаний:</b>	Контроль качества питьевой воды
<b>3. Наименование и контактные данные заказчика:</b>	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
<b>4. Юридический адрес:</b>	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
<b>5. Место отбора:</b>	Гатчинский район, п. Войсковицы, котельная № 53
<b>6. Акт отбора:</b>	№ 26 от 04.03.2024 г.
<b>7. Метод отбора:</b>	ручной
<b>8. План отбора:</b>	№ 24п от 27.05.2024г.
<b>9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:</b>	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях» разовая (простая)
<b>10. Вид пробы:</b>	
<b>11. Дата и время отбора:</b>	04.03.2024 г. 07 час. 00 мин.
<b>12. Условия транспортировки и хранения:</b>	автотранспорт
<b>13. Условия окружающей среды при отборе:</b>	соответствуют нормативным требованиям
<b>14. Шифр пробы:</b>	4/156п/24
<b>15. Даты проведения испытаний:</b>	04.03.2024 г.
<b>17. Место проведения испытаний:</b>	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
<b>18. Дополнения, отклонения или исключения:</b>	-

**19. Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1,4	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,12	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм <sup>3</sup>	<0,1	±0,15	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант  
Должность

Иванова С.Е.  
ФИО



подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 04 марта 2024г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»  
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)  
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21,  
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru  
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды  
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни  
Новосиверская, Здание (лаборатория)  
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации  
RA.RU.21AO61



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник лаборатории  
К.С. Нестерёнок  
« 01 » февраля 2024 г.

М.П.

**Протокол испытаний КХА № 80г/24**  
от « 01 » февраля 2024 г.

<b>1. Наименование пробы испытаний:</b>	Питьевая вода
<b>2. Цель проведения испытаний:</b>	Контроль качества питьевой воды
<b>3. Наименование и контактные данные заказчика:</b>	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
<b>4. Юридический адрес:</b>	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21
<b>5. Место отбора:</b>	Гатчинский район, п. Войковицы, котельная № 53 (горячая)
<b>6. Акт отбора:</b>	№ 12 от 01.02.2024 г.
<b>7. Метод отбора:</b>	ручной
<b>8. План отбора:</b>	№ 24п от 27.05.2024г.
<b>9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:</b>	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
<b>10. Вид пробы:</b>	разовая (простая)
<b>11. Дата и время отбора:</b>	01.02.2024 г. 08 час. 30 мин.
<b>12. Условия транспортировки и хранения:</b>	автотранспорт
<b>13. Условия окружающей среды при отборе:</b>	соответствуют нормативным требованиям
<b>14. Шифр пробы:</b>	4/80г/24
<b>15. Даты проведения испытаний:</b>	01.02.2024 г.
<b>17. Место проведения испытаний:</b>	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
<b>18. Дополнения, отклонения или исключения:</b>	-

**19. Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм <sup>3</sup>	<0,1	±0,15	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
6	рН	ед.рН	7,8	±0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	18	±0,9	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
8	Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	21	±2,0	не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Медь	мг /дм <sup>3</sup>	0,002	±1,18	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант  
Должность

Иванова С.Е.  
ФИО



подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 01 февраля 2024г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»  
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)  
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21,  
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru  
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды  
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни  
Новосиверская, Здание (лаборатория)  
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации  
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник лаборатории  
К.С. Нестерёнок  
« 01 » февраля 2024 г.

М.П.

**Протокол испытаний КХА № 76п/24**  
от « 01 » февраля 2024 г.

<b>1. Наименование пробы</b> <b>испытаний:</b>	Питьевая вода
<b>2. Цель проведения испытаний:</b>	Контроль качества питьевой воды
<b>3. Наименование и контактные</b> <b>данные заказчика:</b>	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
<b>4. Юридический адрес:</b>	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21
<b>5. Место отбора:</b>	Гатчинский район, п. Войковицы, котельная № 53
<b>6. Акт отбора:</b>	№ 12 от 01.02.2024 г.
<b>7. Метод отбора:</b>	ручной
<b>8. План отбора:</b>	№ 24п от 27.05.2024г.
<b>9. Документы устанавливающие</b> <b>правила и методы отбора:</b>	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях» разовая (простая)
<b>10. Вид пробы:</b>	01.02.2024 г. 07 час. 30 мин.
<b>11. Дата и время отбора:</b>	автотранспорт
<b>12. Условия транспортировки и хранения:</b>	соответствуют нормативным требованиям
<b>13. Условия окружающей среды при отборе:</b>	4/76п/24
<b>14. Шифр пробы:</b>	01.02.2024 г.
<b>15. Даты проведения</b> <b>испытаний:</b>	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
<b>17. Место проведения</b> <b>испытаний:</b>	
<b>18. Дополнения, отклонения или</b> <b>исключения:</b>	-

**19. Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	0,8	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм <sup>3</sup>	<0,1	±0,15	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант  
Должность

Иванова С.Е.  
ФИО



подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 01 февраля 2024г.



Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»

(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,  
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни  
Новосиверская, Здание (лаборатория)

Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации  
RA.RU.21AO61



УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

К.С. Нестерёнок

« 01 » октября 2024 г.

М.П.

### Протокол испытаний КХА № 457Г/24

от « 01 » октября 2024 г.

<b>1. Наименование пробы испытаний:</b>	Питьевая вода
<b>2. Цель проведения испытаний:</b>	Контроль качества питьевой воды
<b>3. Наименование и контактные данные заказчика:</b>	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
<b>4. Юридический адрес:</b>	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
<b>5. Место отбора:</b>	Гатчинский район, п. Войсковицы, котельная № 53(горячая)
<b>6. Акт отбора:</b>	№ 87 от 01.10.2024 г.
<b>7. Метод отбора:</b>	ручной
<b>8. План отбора:</b>	№ 24п от 27.05.2024г.
<b>9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:</b>	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях» разовая (простая)
<b>10. Вид пробы:</b>	01.10.2024 г. 09 час. 45 мин.
<b>11. Дата и время отбора:</b>	автотранспорт
<b>12. Условия транспортировки и хранения:</b>	соответствуют нормативным требованиям
<b>13. Условия окружающей среды при отборе:</b>	
<b>14. Шифр пробы:</b>	4/457Г /24
<b>15. Даты проведения испытаний:</b>	01.10.2024 г.
<b>17. Место проведения испытаний:</b>	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
<b>18. Дополнения, отклонения или исключения:</b>	-

**19. Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,15	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм <sup>3</sup>	<0,1	±0,15	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
6	рН	ед.рН	7,6	±0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость	<sup>0</sup> Ж	6,4	±0,9	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
8	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	356	±2,0	не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Перм. окислительность	мгО/дм <sup>3</sup>	2,2	±1,18	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
10	АП АВ	мг/дм <sup>3</sup>	<0,015	-	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант  
Должность

Иванова С.Е.  
ФИО

4

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 01 октября 2024г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»  
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)  
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,  
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru  
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды  
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни  
Новосиверская, Здание (лаборатория)  
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации  
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник лаборатории  
К.С. Нестерёнок  
« 01 » октября 2024 г.

М.П.

**Протокол испытаний КХА № 452п/24**  
от « 01 » октября 2024 г.

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Наименование пробы испытаний:</b>                      | Питьевая вода   |
| <b>2. Цель проведения испытаний:</b>                         | Контроль качества питьевой воды   |
| <b>3. Наименование и контактные данные заказчика:</b>        | АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684  |
| <b>4. Юридический адрес:</b>                                 | Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21   |
| <b>5. Место отбора:</b>                                      | Гатчинский район, п. Войсковицы, котельная № 53   |
| <b>6. Акт отбора:</b>  | № 87 от 01.10.2024 г.   |
| <b>7. Метод отбора:</b>                                      | ручной  |
| <b>8. План отбора:</b>                                       | № 24п от 27.05.2024г.   |
| <b>9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:</b> | ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях» разовая (простая) |
| <b>10. Вид пробы:</b>  | 01.10.2024 г. 09 час. 00 мин.   |
| <b>11. Дата и время отбора:</b>                              | автотранспорт   |
| <b>12. Условия транспортировки и хранения:</b>               | соответствуют нормативным требованиям   |
| <b>13. Условия окружающей среды при отборе:</b>              |   |
| <b>14. Шифр пробы:</b>                                       | 4/452п/24   |
| <b>15. Даты проведения испытаний:</b>                        | 01.10.2024 г.   |
| <b>17. Место проведения испытаний:</b>                       | Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды   |
| <b>18. Дополнения, отклонения или исключения:</b>            | -   |

**19. Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1,8	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,19	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм <sup>3</sup>	<0,1	±0,15	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
6	pH	ед.pH	7,6	±0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость	<sup>0</sup> Ж	6,3	±0,9	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
8	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	369	±2,0	не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Перм. окислительность	мгО/дм <sup>3</sup>	2,1	±1,18	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
10	АПАВ	мг/дм <sup>3</sup>	<0,015	-	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант  
Должность

Иванова С.Е.  
ФИО



подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 01 октября 2024г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»  
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)  
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,  
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru  
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды  
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни  
Новосиверская, Здание (лаборатория)  
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации  
RA.RU.21AO61



К.С. Нестерёнок

М.П.

**Протокол испытаний КХА № 325Г/24**  
от « 23 » июля 2024 г.

<b>1. Наименование пробы испытаний:</b>	Питьевая вода
<b>2. Цель проведения испытаний:</b>	Контроль качества питьевой воды
<b>3. Наименование и контактные данные заказчика:</b>	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
<b>4. Юридический адрес:</b>	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
<b>5. Место отбора:</b>	Гатчинский район, п. Войсковицы, котельная № 53 (горячая)
<b>6. Акт отбора:</b>	№ 49 от 23.07.2024 г.
<b>7. Метод отбора:</b>	ручной
<b>8. План отбора:</b>	№ 24п от 27.05.2024г.
<b>9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:</b>	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
<b>10. Вид пробы:</b>	разовая (простая)
<b>11. Дата и время отбора:</b>	23.07.2024 г. 08 час. 00 мин.
<b>12. Условия транспортировки и хранения:</b>	автотранспорт
<b>13. Условия окружающей среды при отборе:</b>	соответствуют нормативным требованиям
<b>14. Шифр пробы:</b>	4/325Г /24
<b>15. Даты проведения испытаний:</b>	23.07.2024 г.
<b>17. Место проведения испытаний:</b>	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
<b>18. Дополнения, отклонения или исключения:</b>	-

**19. Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1,5	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,1	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм <sup>3</sup>	<0,1	±0,15	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
6	pH	ед.pH	7,8	±0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость	°Ж	7,5	±0,9	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
8	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	467	±2,0	не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Перм. окислительность	мгО/дм <sup>3</sup>	0,65	±1,18	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
10	АПАВ	мг/дм <sup>3</sup>	<0,015	-	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант  
Должность

Иванова С.Е.  
ФИО



подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 23 июля 2024г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»  
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)  
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,  
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru  
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды  
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни  
Новосиверская, Здание (лаборатория)  
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации  
RA.RU.21AO61

  
УТВЕРЖДАЮ  
Начальник лаборатории  
К.С. Нестерёнок  
« 23 » июля 2024 г.

М.П.

**Протокол испытаний КХА № 321п/24**  
от « 23 » июля 2024 г.

<b>1. Наименование пробы испытаний:</b>	Питьевая вода
<b>2. Цель проведения испытаний:</b>	Контроль качества питьевой воды
<b>3. Наименование и контактные данные заказчика:</b>	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
<b>4. Юридический адрес:</b>	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
<b>5. Место отбора:</b>	Гатчинский район, п. Войсковицы, котельная № 53
<b>6. Акт отбора:</b>	№ 49 от 23.07.2024 г.
<b>7. Метод отбора:</b>	ручной
<b>8. План отбора:</b>	№ 24п от 27.05.2024г.
<b>9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:</b>	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
<b>10. Вид пробы:</b>	разовая (простая)
<b>11. Дата и время отбора:</b>	23.07.2024 г. 07 час. 00 мин.
<b>12. Условия транспортировки и хранения:</b>	автотранспорт
<b>13. Условия окружающей среды при отборе:</b>	соответствуют нормативным требованиям
<b>14. Шифр пробы:</b>	4/321п /24
<b>15. Даты проведения испытаний:</b>	23.07.2024 г.
<b>17. Место проведения испытаний:</b>	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
<b>18. Дополнения, отклонения или исключения:</b>	-

**19. Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1,6	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,12	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм <sup>3</sup>	<0,1	±0,15	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
6	рН	ед.рН	7,5	±0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость	°Ж	7,6	±0,9	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
8	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	458	±2,0	не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Перм. окислительность	мгО/дм <sup>3</sup>	0,65	±1,18	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
10	АПАВ	мг/дм <sup>3</sup>	<0,015	-	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант  
Должность

Иванова С.Е.  
ФИО




подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 23 июля 2024г.



Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»  
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)  
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21,  
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru  
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды  
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни  
Новосиверская, Здание (лаборатория)  
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации  
RA.RU.21AO61

  
УТВЕРЖДАЮ  
Начальник лаборатории  
К.С. Нестерёнок  
« 13 » мая 2024 г.

М.П.

**Протокол испытаний КХА № 269г/24**  
от « 13 » мая 2024 г.

<b>1. Наименование пробы испытаний:</b>	Питьевая вода
<b>2. Цель проведения испытаний:</b>	Контроль качества питьевой воды
<b>3. Наименование и контактные данные заказчика:</b>	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
<b>4. Юридический адрес:</b>	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21
<b>5. Место отбора:</b>	Гатчинский район, п. Войковицы, котельная № 53 (горячая)
<b>6. Акт отбора:</b>	№ 40 от 13.05.2024 г.
<b>7. Метод отбора:</b>	ручной
<b>8. План отбора:</b>	№ 24п от 27.05.2024г.
<b>9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:</b>	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»
<b>10. Вид пробы:</b>	разовая (простая)
<b>11. Дата и время отбора:</b>	13.05.2024 г. 09 час. 15 мин.
<b>12. Условия транспортировки и хранения:</b>	автотранспорт
<b>13. Условия окружающей среды при отборе:</b>	соответствуют нормативным требованиям
<b>14. Шифр пробы:</b>	4/269г /24
<b>15. Даты проведения испытаний:</b>	13.05.2024 г.
<b>17. Место проведения испытаний:</b>	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
<b>18. Дополнения, отклонения или исключения:</b>	-

**19. Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1,1	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,02	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм <sup>3</sup>	<0,1	±0,15	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.

При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.

Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант  
Должность

Иванова С.Е.  
ФИО

подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 13 мая 2024г.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»  
(АО «Коммунальные системы Гатчинского района»)  
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21,  
тел./факс (813-71) 63-684; E-mail: info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru  
Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды  
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни  
Новосиверская, Здание (лаборатория)  
Тел.: +7 (921) 556-37-07, himlab.komsist@mail.ru  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации  
RA.RU.21AO61

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник лаборатории  
К.С. Нестерёнок

« 13 » мая 2024 г.

М.П.

**Протокол испытаний КХА № 263п/24**  
от « 13 » мая 2024 г.

<b>1. Наименование пробы испытаний:</b>	Питьевая вода
<b>2. Цель проведения испытаний:</b>	Контроль качества питьевой воды
<b>3. Наименование и контактные данные заказчика:</b>	АО «Коммунальные системы Гатчинского района», тел. (813-71) 63-684
<b>4. Юридический адрес:</b>	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
<b>5. Место отбора:</b>	Гатчинский район, п. Войсковицы, котельная № 53
<b>6. Акт отбора:</b>	№ 40 от 13.05.2024 г.
<b>7. Метод отбора:</b>	ручной
<b>8. План отбора:</b>	№ 24п от 27.05.2024г.
<b>9. Документы устанавливающие правила и методы отбора:</b>	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях» разовая (простая)
<b>10. Вид пробы:</b>	разовая (простая)
<b>11. Дата и время отбора:</b>	13.05.2024 г. 08 час. 30 мин.
<b>12. Условия транспортировки и хранения:</b>	автотранспорт
<b>13. Условия окружающей среды при отборе:</b>	соответствуют нормативным требованиям
<b>14. Шифр пробы:</b>	4/263п/24
<b>15. Даты проведения испытаний:</b>	13.05.2024 г.
<b>17. Место проведения испытаний:</b>	Лаборатория контроля за качеством питьевой и сточной воды
<b>18. Дополнения, отклонения или исключения:</b>	-

**19. Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95/ Неопределенность, при k=2	Норматив	Документы устанавливающие правила и методы испытаний
1	Запах 20 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С°	баллы	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	1	-	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
4	Мутность	ЕМФ	0,062	-	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Общее железо	мг/дм <sup>3</sup>	<0,1	±0,15	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Результаты испытаний распространяются только на объекты и пробы, прошедшие испытания.  
 При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.  
 Информация, указанная в п.п. 1-4 представлена заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.  
 Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Ответственный за оформление протокола:

Лаборант  
 Должность

Иванова С.Е.  
 ФИО



подпись

Окончание протокола

Дата выдачи протокола 13 мая 2024г.